


3. SALUBRITE

3.01	Hauteur locaux	- 2.40 m / H min - Combles : comptées dès 1.30 m / H – 2.40 m/H sur moitié surface min	(RLATC 27)	Conforme	Non-conforme	Existant ou non concerné
3.02	Aération	<u>Locaux professionnels sans ouverture</u> => ventilation obl. <u>Locaux sanitaires sans ouverture</u> => ventilation obl.	(RLATC 30) (RLATC 31)			
3.03	Cheminées	<u>Toits plats</u> : sortie à 1.50 m / H <u>Toits en pentes</u> : sortie à 0.50 m / H <u>Orifices cheminées</u> - au toit – min 1 m/H dépassement	(OPair6 – Rec. féd, version 2013) (DPI 24-15)			

4. SECURITE

4.01	Généralités	Bâtiment et ses abords exempts de danger	(RLATC 24)	Conforme	Non-conforme	Existant ou non concerné
4.02	Accès véhicules	Visibilité à env. 2.50 m du bord chaussée => 50 m min. Services de secours : accessibilité	(VSS 640'273a - RLATC 24)			
4.03	Risques de chutes	Escaliers de + de 5 marches : mains courantes 0.90 m/H min.				

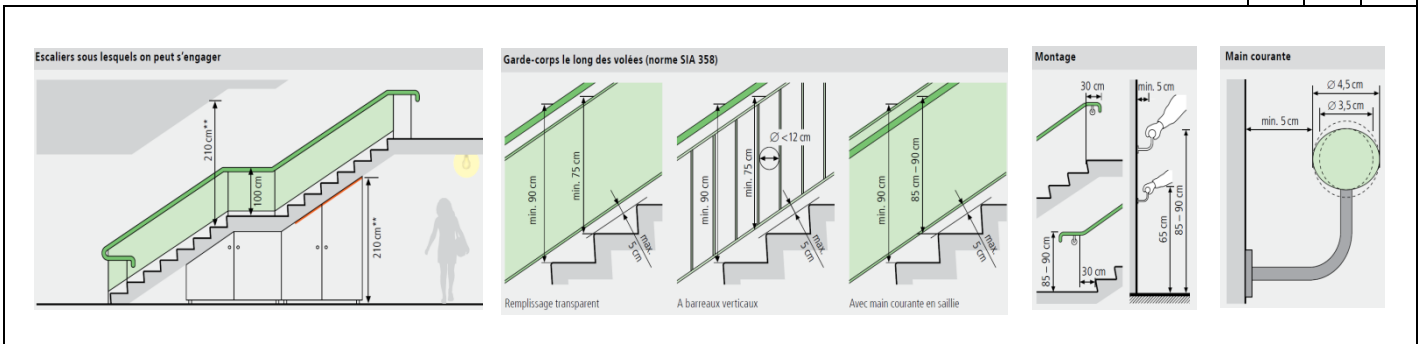

Ouvertures sur vide (Normes SIA 358 applicable - RLATC 24)

Qualité verres fenêtres/balustrades : jusqu'à 1 m/H – Sécurité obligatoire

